

2024.1.1
能登半島地震クロノロジー

2024年1月1日　16:10能登半島地震の発災以降、危機管理対策本部（以下：地震対策本部･復興対策本部）を董仙会として恵寿総合病院内に設営した。人的、物的被害とその対応を能登半島地震クロノロジーとして記録した。危機管理対策本部･介護震災対策会議･施設復旧会議･非常事態報告（Teams）における情報を時系列に沿って、地域別に記載する。記載順は、全職員が投稿可能な非常事態報告における地域別チャネルに準じる　（能登半島地震クロノロジー記録者：神野彩　麻酔科医）



富山県
石川県








ケアマネステーション恵寿

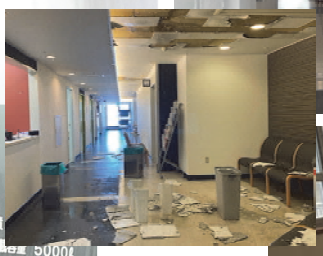

災害派遣隊
47-7256



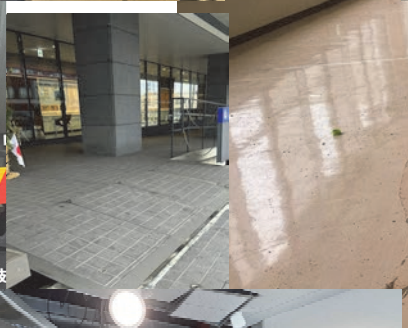



ER









迎春
けいじゅヘルスケアシステム
2024年 新年互礼会


地震対策本部

































復興の桜

01 富岡町

恵寿総合病院・ローレルハイツ恵寿・恵寿ローレルクリニック・けいじゅ一本杉

1月

1/1（月）	Day.0	⚠	・16時06分　震度5強 地震 発生
		⚠	・16時10分　震度7 地震 発生
		📷	・『安否確認・緊急連絡システム』発動（震度5以上で自動発動）計10回
		📷	・16時12分　津波警報 発令 施設管理チーム稼働（大成有楽不動産）
		📷	・16時32分　全透析患者 緊急離脱完了
		📷	・17時16分　Innovation Hubに退避していた産科患者と近隣の避難住民、 本館へ移動開始（3病棟が水浸しになったため）
		📷	・17時45分『地震対策本部（危機管理対策本部）』立ち上げ（本館3階） 初回招集場所は急性期リハビリテーションセンター → エレベーターホール前に場所変更 （メモ：七尾市 災害対策本部設置 16時30分）
		📷	・被災した耐震建築の患者113名を免震建築の本館へ移動 17時50分 移動開始、23時45分 113名移動完了 EV停止状態、計4病棟の患者を担架・車椅子でピストン輸送 ［5-3］41名［5-4］43名　［5-5］21名　［3-2］5名＋baby3名 ・18時頃　病院の水源を市水→井水に切り替え ・19時頃　本館　物流ホールエレベーター3基復旧 ・19時27分　本館　トイレ復旧 ・電気OK、院内酸素供給OK、電子カルテOK、ヘリポートOK、手術室OK、 放射線検査OK（放射線治療は要点検のため×） ・近隣住民200名が避難所として恵寿に集会 ・院内薬剤：1週間分の在庫があることを確認 ・本館　内視鏡前処置室を職員休憩所として開放 （能登総合病院にDMAT活動拠点） （自衛隊ヘリは津波警報解除まで出動不能） （金大附属病院より搬送は朝まで陸路・空路ともに不可能との連絡あり）
1/2（火）	Day.1 ☂	📷	・2時5分　発災後約10時間でお産（産科病棟×のため手術室で分娩） ・各病棟最低1台ずつはエレベーター復旧（3建物の中で5病棟が1番最後） ・永田町に給水要請 ・再度永田町に給水要請
		📷	・自衛隊による1tの給水

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　📷:写真・画像あり　❄:大雪警報　🌡:低温警報　☂:大雨警報

1/2（火）	Day.1		・病院ホームページに災害関連ページを追加 ・福祉避難所①を開設　@『和光苑』 ・透析患者5名転院搬送（公立松任石川中央病院へ、医師同乗） ・訪問看護：全員の安否確認完了、水が無い等の利用者宅には訪問も行った ・食事：おせちと備蓄食を組み合わせて提供（～1月3日） ・オリックスによる清掃開始 ・放射線治療可能に ・鳩ヶ丘とオンライン会議開始 ・穴水地区の施設に向けて、董仙会セントラルキッチン『けいじゅデリカサプライセンター』より食事を配送するが、深夜0時を回っても辿り着けず配送を断念 以後は、シダックス、董仙会、徳充会職員がワゴン車にて支援物資と食事を毎日配送 ・能登で復旧にあたるNTT応援職員が体調不良になった場合には恵寿が対応することに（［NTT西日本］ 50名が美湾荘、50名がNTTビルに滞在） ・20時頃　**穴水電気復旧** ・『恵寿みおや』利用者・職員は『ほのぼの』へ移動 （夜勤人員確保のため、『ほのぼの』『みおや』合体して運営していくことに） （厚生労働省：受診が困難な場合や処方箋交付が困難な場合は、薬局で処方箋無しでも購入可能に）
1/3（水）	Day.2	 	・自衛隊による安定給水開始（15t/日） ・『けいじゅ一本杉』を市民用避難所として開放（枠20-30名） ・Google Formsで職員調査実施： 『職員の被災状況及び1月4日以降の出勤状況の確認について』 ・本館シャワー開放 【対象】職員・パートナー企業、予約制 ・能登北部の妊婦：34週以上16名、うち36週以上10名 ・ローレル：メイン水道管（直径100mm）破損判明 ➡ 同日中に修繕完了し、配管的にはいつでも透析可能な状態に ・職員駐車場Dを所定駐車場が隆起や亀裂で使用不可になった職員に開放 ・日本海綿業 能登営業所稼働不可：院内リネン在庫逼迫 ・本館正面玄関前段差の解消　応急工事 ・輪島市から妊婦2名を当院へ救急搬送・入院 ・エレガンテなぎの浦：NHKで取り上げられる （能登総合病院：手術不可→手術室看護師の恵寿への派遣を要請するも叶わず）
1/4（木）	Day.3	 	・通常外来再開　（来院が難しい患者には電話での処方対応） ・発熱外来再開 ・予定入院の制限なし ・内視鏡室前処置室で職員が眠れるよう、リクライニングチェアを準備 ・仮設処置室開設：本館6階デイルームにベッドを移設し、化学療法・生物学的製剤投与・輸血施行の場に ・大成建設 現地入り　（全国から） ・日本海綿業 能登営業店に代わり本社が対応 院内リネンの供給安定

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） :ハプニングマーク :写真・画像あり :大雪警報 :低温警報 :大雨警報

1/4（木）	Day.3		・ローソン恵寿病院店：職員のために限定OPEN（対外的に店は休み）
		⚠	・ローレル：1階・２階停電（近所一帯が停電）
			・NTT光回線復旧
			・食事：デリカにある調理済食材で献立作成（～1/7）
			・奥能登から妊婦2名を当院へ救急搬送・入院
			・七尾→穴水までの物資搬送：往路6時間弱（14:50発→20:43着）/ 復路2時間（21:42発→23:55着）かかる 瀧の川運輸はまだ穴水配送不可のため引き続きシダックス、董仙会、徳充会職員で搬送
1/5（金）	Day.4	▶	・クラウドファンディング開始 【支援募集期間】2024年1月5日14:30～3月31日23:00 ➡ 開始から8時間で1st GOAL（1,000万円）達成 ➡ 2nd GOAL（5,000万円）を設定
		▶	・耐震構造（5病棟）の建物の使用を一部再開
			・リハビリ再開（DVT予防のため早々に再開）
			・恵寿医師、避難所の巡回診療開始
		▶	・井水使用の弊害：血液生化学検査のフィルターが目詰まりし稼働停止 （フィルターを通常よりも頻回に交換することで解決）
			・竹中工務店 現地入り（全国から）
			・主食の在庫僅少：パックご飯＋お粥の支援を全国に呼び掛け
		📷	・ローソン恵寿病院店：大量のおにぎりとお弁当入荷
			・NTT docomoから衛星電話3台貸出あり、電波状況の悪い穴水3施設へ
			・七尾→穴水までの物資搬送：　所要時間4時間ほど
		⚠	・水使用できず使用禁止にしていた3病棟・5病棟トイレの無断利用頻発 再度使用禁止を強く呼びかけるようテープなどで補強 トイレがどこも詰まり、業務も圧迫し大変
1/6（土）	Day.5	⚠	・5時26分　地震発生（穴水：震度5強、七尾市：震度5弱）
		▶	・血液浄化センター再開（実人数120名）
		⚠▶	・5病棟　大量の水漏れ①（回復期リハ室、女子ロッカー）
			・グループ内全職員の安否確認完了（門前の職員@鳩ヶ丘と連絡がつき完了）
1/7（日）	Day.6	📷	・5病棟　大量の水漏れ②（5病棟1階、講堂） ⇩　おかげで給水管の断裂箇所が判明し、修繕により5病棟復活
			・5病棟　給水管 修復完了
		📷	・職員証明書発行（道路の交通規制があるため）
			・3病棟1階、健保組合、交換室の光回線復旧（インターネット使用可能に）
			・災害時食メニュー作成（3日サイクル）
			・『けいじゅデリカサプライセンター』稼働不可のため、 三重県の工場にて災害時食調理を開始 （大雪のため、県内7区間の道路で大規模通行止め（21時～翌日朝まで））
1/8（月）	Day.7	📷	・5-3病棟（46床）：病棟として復活（暖房未復旧、オイルヒーターで対応）
			・地震対策本部会議の頻度変更：1日2回に（これまでは1日3回）

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　📷:写真・画像あり　❄:大雪警報　🌡:低温警報　☂:大雨警報

1/8（月）	Day.7	⚠ 📷	・本館　東側排水管 破断 ➡ ５病棟のトイレ使用＋各所ラップポン設置 （※手術室・内視鏡室・検査室：稼働可） ・介護施設 合同でonlineミーティング開始　（以降毎日開催） 以降、名称『介護震災対策会議』 （衛生ゴミのみ回収再開） （避難所：田鶴浜高校にコロナ患者受け入れ用部屋が開設）
1/9（火）	Day.8	▶ ▶ ▶ ⚠ 📷	・健康管理センター再開 ・臨時 恵寿託児所／学童開設　（介護部管理、0歳～中学生対象） ・患者用巡回バス運行再開 ・院内避難民：別避難所へ移動完了しゼロに ・福祉避難所②を開設@『エレガンテなぎの浦』　（～3月31日まで） ・クラファン支援者1,000人超 ・グループ内施設『ほのぼの』でのシャワー浴を職員に開放　（～3/4まで） ・金沢大学附属病院 整形外科医局から医師2名が手術応援 ・青山彩光苑（青山ライフ）：通所受入れ開始　（要家族送迎） ・物資運搬に救急車使用の指示 （和光苑：オムツ庫満杯） （ローソン恵寿病院店：通常通りの物資入荷に戻る） （1/9～1/12救急医不在） （能登総合病院：血算・凝固・血ガス可、生化検査×、手術×、透析×、内視鏡×）
1/10（水）	Day.9		・避難所のコロナ対策リーダーに吉岡Dr.任命　（七尾市医師会から要請） ・5病棟　暖房復旧（冷温水発生機修繕により暖房復旧） ・各所で雨漏り ・大成有楽不動産：応援チーム投入（以降約10人ずつ絶え間なく投入有） （和光苑・青山彩光苑：県から仮設トイレ5台ずつ到着） （能登総合病院：　採血・MRI・カテ可、外来時短、手術×、透析×、内視鏡×）
1/11（木）	Day.10	▶	・本館　東側排水管　修繕完了 ・5病棟全ての病棟が復活　（5病棟4階、5階） ・巡回送迎バス：ルート変更①　100人以上の避難所全てを巡回するルートに ・職員メンタルケアサポート開始（当院公認心理師2名が管理）（～4/15） ・クラウドファンディング2nd stage（5,000万円）達成 （自衛隊からの給水：　県から市の管轄に）
1/12（金）	Day.11	▶ ▶	・熊本県 医療法人より支援：焼肉BBQ （恵寿職員と近隣住民にBBQ1,000人分＋豚汁300人分） ・被災後 初の給油車 OK ・患者食事の上膳・下膳がシダックス管理に復帰（ここまで毎食主にリハスタッフが担当） ・RIの支援トラック3台分到着 ・本館、5病棟、3病棟　電気保安協会による点検：異常無し ・化学療法室に避難していた患者移動完了

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　📷:写真・画像あり　❄:大雪警報　🌡:低温警報　☂:大雨警報

1/13（土）	Day.12		・大雪に備えて奥能登の妊婦を当院へ （大型フェリー『はくおう』七尾市入港　（被災者宿泊用、※1人1泊限定）
1/14（日）	Day.13		・地中オイルタンク気密試験　（15kgタンク＋10kgタンク）
1/15（月）	Day.14		・いただいた支援物資を七尾市民にも分配：主食20,000食分をはじめとする物資を3日間で七尾市内の29の事業所へ（七尾市高齢者支援課 管理下） ・化学療法室・中央処置室が通常運用に戻る（5病棟復帰により） ・ローレル：排水管 断裂 ・5病棟ボイラー1基が応急復旧完了、 煙突は折れたまま ・大成建設・菱機工業合同で全施設の復旧会議を開催　（以降毎日開催） 以降、名称『施設復旧会議』 ・本館　救急寄り付き補修工事①開始 ・3病棟地下漏水（揚水ポンプ故障、同日修繕済み） ・和光苑・鶴友苑：受水槽に簡易蛇口を取り付け、 湧き水を汲みにいかなくても済むように ・物流不安定（ex.アスクル等のネット注文受け付け不可）なため、必要物資は資材課が金沢着で注文し、金沢病院から配送の形に （燃えるゴミの回収：少しずつの限定ではあるが再開） （支援者向けの宿泊用船舶「ナッチャンWorld」に応援医療従事者も宿泊可能に） （感染症専用避難所（A避難所）開設@「矢田町ふれあいセンター」） （中能登町の公的保育園が再開し、中能登町以外の児童も受け入れ開始） （中能登町小中学校（給食提供あり））
1/16（火）	Day.15		・公的保育園一部再開したため、恵寿学童での預かり対象を小学生以上に変更＋病児保育『あんず』再開 ・全棟　全エレベーター復旧 ・外来フラッグ『がんばろう！能登』を掲揚 ・『ほのぼの』半日デイサービス再開 以降各施設で設備がある程度受け入れ可能に復旧し次第、デイサービス再開 ・透析設定を被災前に戻す（方法、透析液流量、透析時間、洗浄時間） ・クラファン：活動報告として各部署の撮影開始 （精育園：全利用者110名退避の決定（県健康福祉部から）） （『能登中部 保健医療福祉調整本部』開設@能登中部保健福祉センター） （穴水病院の状況：職員の3分の2が避難所から通勤or病院内に宿泊）
1/17（水）	Day.16		・本館　救急寄り付き補修工事②開始 ・ナースコール点検修理完了 ・87%の透析患者戻る（戻れていない患者＝自宅損壊等で他地域へ避難済み） ・Microsoft Teams内に新たに『施設復旧対応チーム』を作成し（大成建設、菱機工業のメンバーを追加）、よりスムーズな情報共有に （鳩ヶ丘：ノロ感染拡大 ➡ 本院から伊達岡Dr.、谷田部ICNが駆け付ける 1/18には応援救急医も訪院）

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） :ハプニングマーク :写真・画像あり :大雪警報 :低温警報 :大雨警報

1/17（水）	Day.16		（青山彩光苑から低体温で本院への搬送あり （ありったけの暖房器具使用しても2階フロア室温12℃） （心不全患者増加傾向：食事の減塩管理難しく、病態悪化する患者増）
1/18（木）	Day.17 ☂	▶	・食事：被災後初めての温かい汁物（豚汁）を患者に提供 ・ローレル：排水管 修繕完了（ME室排水管のみ後日修繕） ・メンタルケアサポート拡充：職員だけでなく職員家族も対象として追加
1/19（金）	Day.18		・PETセンター 暖房復旧 （アスファルト入手困難続く）
1/20（土）	Day.19	⚠	・職員福利厚生のため、恵寿金沢病院で貸切入浴サービスを開始 【対象】職員・パートナー企業・家族（家族も一緒に入りやすい1時間貸切制） ・各所で雨漏り
1/21（日）	Day.20 ☂	⚠	・VHJから応援看護師の派遣開始 →3病棟2階の病室（個室を中心に）を簡易宿泊所とした（～3月31日まで） ・土日は災害対策本部に責任者の常駐なしに（それまでは責任者常駐） （石川県からの発表： 七尾市内の**水道復旧の見通しが４月以降**と発表あり）
1/22（月）	Day.21 ☂	▶	・折れていた煙突を交換し、5病棟大浴場使用可能に （ボイラーは2台とも破損したが、１台を応急修復し稼働） ・地震対策本部会議の頻度変更：1日1回に減（平日朝） ・巡回送迎バス：ルート変更② 七尾線開通に伴い、七尾駅も廻るルートに ＋ シャトルバス追加（駅⇔病院） （七尾線開通：羽咋～七尾駅間の運転再開） （七尾市：家庭の燃えるごみ収集は制限なしになるも、法人ゴミの回収は不可のまま）
1/23（火）	Day.22 ❄ 🌡	▶ 📷 ⚠ 📷	・5病棟大浴場を開放 【対象】職員・パートナー企業・その家族 ※応急処置したボイラーに余力なく、1日ずつ男女交代制 ・ケアマネステーション前の歩道大きく陥没 ・『職員リフレッシュ宿泊室』開始（for避難所から通勤、勤務地で寝泊まり職員） ・ローレル：1～3階で給湯復旧 （この頃からメンタル不安定な外来患者が散見（院内でもめる姿も））
1/24（水）	Day.23 ❄	▶	・特殊浴槽 機器修繕完了（５病棟6階、本館4階ともに） ・大成有楽不動産チームによる官舎調査・修繕開始（官舎約150戸） ・病院の一般ごみの回収再開 ・5病棟コインランドリー復活 ・アシストスーツ到着（本院＋介護施設で使用開始）
1/25（木）	Day.24 ❄		・臨時学童の子供たちを預かり時間中に大浴場へ♨ （入院患者数比較：当院344名（能登総合病院210名））
1/26（金）	Day.25		・グループ内全職員の被災・勤務状況調査完了 自宅以外から出勤している職員：124名 避難所から出勤：43名 うち、自宅が損壊し居住不可：17名 欠勤中職員：24名 ・ローレル：正面玄関前 仮復旧工事完了

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠:ハプニングマーク 📷:写真・画像あり ❄:大雪警報 🌡:低温警報 ☂:大雨警報

1/26（金）	Day.25		・3病棟　通水テスト① （漏水警報🕭:大事な物にブルーシートを張りみんなで天井や床、水回りを見つめる…）
1/27（土）	Day.26 ☂		（石川県：七尾市内の水道復旧の見通しが**2月後半と変更**を発表）
1/28（日）	Day.27		
1/29（月）	Day.28 ❄		・ほのぼの：在宅患者向け入浴支援開始
1/30（火）	Day.29 ❄	▶ ▶	・5病棟大浴場：男女共に毎日入浴可に ・特浴再開 ・恵寿臨時学童 終了　**のべ預かり児童数254名、復帰職員数177名** （翌日からすべての小学校が再開するため） ・和倉温泉従事者支援のため、リクルートを開始 ・3病棟　通水テスト② （漏水警報🕭: 大事な物にブルーシートを張りみんなで天井や床、水回りを見つめる…）
1/31（水）	Day.30 ❄	▶	・恵寿ぽっぽちゃんの激励 ・1月中の看護師応援（本院）：実人数35名、のべ稼働日数106日間 ・1月中の医師応援（本院）： 実人数15人、のべ稼働日数26日間 （全ての小学校が再開） （被災後初めて門前皆月の職員が鳩ヶ丘に出勤） （各避難所の災害支援ナースなどの常駐が撤収し始める）





▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠:ハプニングマーク 📷:写真・画像あり ❄:大雪警報 🌡:低温警報 ☂:大雨警報

2月

2/1（木）	Day.31	⚠	・入浴支援プロジェクト開始『2月中にグループ内全施設の未入浴者をゼロに』 （この時点で入所者556名、在宅患者も含めると1,044名が被災以降未入浴） ・災害特別休暇制度 導入 ・5病棟ボイラー不具合で特浴不可に ・3病棟トイレ・手洗い復活 ・3病棟　通水テスト③ （漏水警報🕳：大事な物にブルーシートを張りみんなで天井や床、水回りを見つめる…） （七尾市医師会：避難所支援開始（体調不良の避難者用の電話サービス開始（医師会メンバーで輪番制電話対応）））
2/2（金）	Day.32	⚠ ▶	・イノベーションハブ倉庫・医局（3病棟5階・6階）　大量の水漏れ ・3病棟屋上 高架水槽配管の断裂修復 ➡ 3病棟給水復活 ・井水水質調査結果：問題なし、飲水可 （感染症専用避難所@矢田町　閉所）
2/3（土）	Day.33		
2/4（日）	Day.34		・恵寿式福祉避難所①（@『和光苑』）終了（のべ人数210名が入所） ・食事：7日サイクルに
2/5（月）	Day.35	⚠	・5病棟ボイラー応急処置完了し、再度5病棟でも特浴可に ・院内各所で雨漏り報告多数
2/6（火）	Day.36		
2/7（水）	Day.37	▶	・13時41分 病院本館 市水通水（PET、ケアマネステーション、別館は配管断裂判明） ・能登北部視察へ　（能登北部4病院＋恵寿鳩ヶ丘） ・『エレガンテたつるはま』入所者全員が青山彩光苑リハビリテーションセンターへ退避 （能登総合病院：透析再開　1日9名） （新聞記事：中日新聞「輪島病院　職員30名退職意向」、北國新聞「加賀屋　職員全員自宅待機」の記事あり）
2/8（木）	Day.38	PDF ⚠	・『日経アーキテクチュア』に恵寿免震構造について掲載　［2月8日号］ ・3病棟　トイレ排水障害（～2/12） ・官舎　ビオラ・コニファー　給排水確認作業　説明会
2/9（金）	Day.39	▶	・**クラファン：　支援金額1億円達成**　（プロジェクト開始から35日目）
2/10（土）	Day.40		
2/11（日）	Day.41		
2/12（月）	Day.42		
2/13（火）	Day.43	▶	・**馳浩県知事　視察**　（AM穴水精育園、PM恵寿総合病院） ・発熱外来トイレ復活 （県の転院調整システム運用開始） （能登総合病院、ようやく250名程の入院患者）

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　:写真・画像あり　:大雪警報　:低温警報　:大雨警報

2/14（水）	Day.44	⚠ 📷	・温かい主食の提供再開 ・ケアマネステーション入口 液状化
2/15（木）	Day.45	⚠ ⚠ ⚠	・無停電電源装置故障 ・5病棟5階　天井から水漏れ ・新型コロナ院内感染拡大：入院人数47名、休職職員24名（共に最多） （JR七尾線：七尾ー和倉温泉間の運転再開）
2/16（金）	Day.46	⚠ 📷	・セントラルキッチン『けいじゅデリカサプライセンター』稼働再開　（『うらごし食』から開始） ・3病棟2階　洗濯乾燥機復活 ・巡回バス：　臨時ルート終了　（→2/19（月）～通常運行に戻る） **臨時ルート乗車人数：120名** ・発熱外来への道：アスファルト下空洞になり脆弱化
2/17（土）	Day.47	⚠	・3病棟：排水管破断
2/18（日）	Day.48		
2/19（月）	Day.49		・5病棟・ローレルへの市水通水 ・5病棟：水源切替え（井水→市水） ・地震対策本部　朝カンファ　週5→週4に頻度減　（火曜日以外の平日朝） ・各施設、デイケアで食事提供が徐々に再開 （県の転院調整システム：能登総合病院受け入れ可能ベッド0床）
2/20（火）	Day.50	▶ ⚠	・ローレル：水源切替え（井水→市水） ・**給水支援終了：総支援量 49日間で1,366t**　（＝市民プール7.6杯分） ・3病棟EV地下ピット内に水たまり （七尾市：総合支援窓口開設）
2/21（水）	Day.51	⚠ ⚠	・本館　西側排水管　破断 ・上水（市水）を使用した透析再開 ・各所で雨漏り報告
2/22（木）	Day.52		・官舎コニファー：排水管破断の修繕工事　（～2/29完了） ・官舎オリンピア：市水通水
2/23（金）	Day.53	▶	・本館　西側排水管　応急修繕完了　（全館排水禁止は40分間で解除） ・官舎ビオラ：市水通水
2/24（土）	Day.54		・3病棟　排水管　応急修繕完了
2/25（日）	Day.55	▶	・職員慰労『アロマセラピーマッサージ』第1弾（70名が施術を受けた）
2/26（月）	Day.56	📷	・国会中継：予算委員会集中審議で、“災害でも、医療を止めなかった病院” として当院の紹介あり（伊藤達也議員の質問に武見厚生労働大臣の答弁あり） （インフルエンザ拡大傾向） （石川県からの被災住民へ義援金5万円配布　受付開始）
2/27（火）	Day.57	📷	・国会中継：予算委員会　第五分科会（厚生労働省所管）で“災害でも、医療を止めなかった病院” として当院の紹介あり （自民党 仁木博文議員の質問に武見厚生労働大臣の答弁あり）
2/28（水）	Day.58		・本館への市水が飲水可能に

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　📷:写真・画像あり　❄:大雪警報　🌡:低温警報　☂:大雨警報

2/29（木）	Day.59		・本館：水源切替え（井水→市水） ・2月中の看護師応援（本院）：実人数55名、のべ稼働日数304日間 ・2月中の医師応援（本院）： 実人数5人、のべ稼働日数26日間












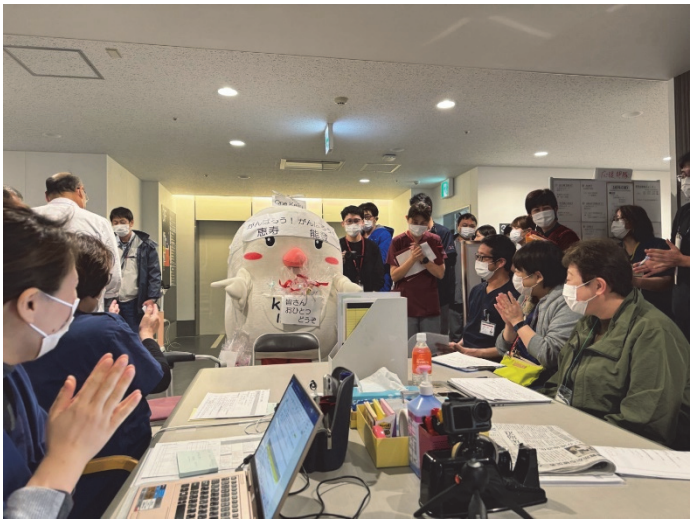

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） :ハプニングマーク :写真・画像あり :大雪警報 :低温警報 :大雨警報

3月			
3/1（金）	Day.60 ❄	▶	・『地震対策本部』→『復興対策本部』に名称を変え、場所も董仙会本部へ移動 ・介護震災対策会議（online）週1回開催に頻度減　（毎週金） ・本院食事：通常食器での提供再開 ・PETセンター：RI排水設備の修繕計画 着工 ・デリカ：フル稼働に。工場での臨時の災害時食調理終了（**計55日間のサポート**） （七尾駅前ホテル『alivio』 通常営業再開）
3/2（土）	Day.61		
3/3（日）	Day.62 ☂		・食事：14日サイクルに
3/4（月）	Day.63 ☂		・『ほのぼの』での入浴支援終了（**計44日間、のべ支援人数: 979名**） **・入浴支援プロジェクト完了：グループ内で震災後未入浴者がゼロに** （病院裏　西宮神社の倒壊したがれき撤去、江戸時代後半に創られた神輿救出）
3/5（火）	Day.64 ☂		
3/6（水）	Day.65		
3/7（木）	Day.66		
3/8（金）	Day.67 ❄		
3/9（土）	Day.68		・お粥の炊飯再開（立体炊飯器が壊れ、受注生産待ちのためご飯はまだ） （東京・八重洲に石川県アンテナショップのオープン）
3/10（日）	Day.69		
3/11（月）	Day.70		・施設復旧会議：週3回に頻度減（月水金）
3/12（火）	Day.71		・恒久復旧に向け、竹中工務店との定例会議開始 ・官舎ビオラ：改修工事説明会
3/13（水）	Day.72	▶	・職員慰労『アロマセラピーマッサージ』第2弾　（60名） ・京都府 社会医療法人の支援：音楽会開催 ・産科病棟（3病棟2階）の応急復旧工事　着手
3/14（木）	Day.73		・3病棟2階　給湯配管水圧試験：問題なし
3/15（金）	Day.74		・主食のグラム指定、分粥の対応が再開 （能登全域の停電解消（※通電時に火災発生のおそれのある建物を除く））
3/16（土）	Day.75		・ポータブル蓄電池到着（無停電装置故障の対策として） （北陸新幹線の金沢―敦賀（福井県）間が延伸開業）
3/17（日）	Day.76		
3/18（月）	Day.77	▶	ブルーインパルス『被災地 激励飛行』✈ 航空自衛隊第4航空団第11飛行隊が6機編隊で約50分かけ、白いスモークをたなびかせながら志賀町―輪島市―珠洲市―能登町―穴水町―七尾市の順に上空を一周 ・ポータブル蓄電池　手術室へ配備（広域災害派遣ナース終了の方針に）

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　📷:写真・画像あり　❄:大雪警報　🌡:低温警報　☂:大雨警報


<table>
<tr><td>3/19（火）</td><td>Day.78</td><td></td><td>・食事：3食とも食器での提供に戻る（ここまでは1食は食器、他ディスポ）</td></tr>
<tr><td>3/20（水）</td><td>Day.79 ❄</td><td></td><td>・バルブ取替工事のため、3病棟断水</td></tr>
<tr><td>3/21（木）</td><td>Day.80 ❄</td><td></td><td>・罹災職員対して、法人確保住宅を開放＋住宅手当支給
・被災後初のRI希釈排水放流（@PET-CTリニアックセンター）
（エレなぎ辺りの七尾市管轄下水メイン管に亀裂あり、下水使用を控えるよう指示あり）</td></tr>
<tr><td>3/22（金）</td><td>Day.81</td><td>▶</td><td>・鳩ヶ丘：奥能登地域で震災後 初の通所再開（入浴・昼食提供もあり）
・臨床研修修了式
（天皇皇后両陛下　珠洲市・輪島市視察）</td></tr>
<tr><td>3/23（土）</td><td>Day.82</td><td></td><td>（国のプッシュ型支援終了）</td></tr>
<tr><td>3/24（日）</td><td>Day.83</td><td></td><td>（七尾市に「ボランティア拠点」のテント村完成）</td></tr>
<tr><td>3/25（月）</td><td>Day.84</td><td></td><td>（珠洲市総合病院　透析再開）</td></tr>
<tr><td>3/26（火）</td><td>Day.85</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3/27（水）</td><td>Day.86</td><td>▶📷
▶📷</td><td>・<u>『恵寿　復興の桜』</u>プロジェクト満開、セレモニー
（応援メッセージを記載した5,000輪の桜を本館に掲揚）
・施設復旧会議　第50回</td></tr>
<tr><td>3/28（木）</td><td>Day.87</td><td></td><td>・官舎アゼリア：排水管修繕工事（～3/30）
・3病棟給湯復旧工事のため断水</td></tr>
<tr><td>3/29（金）</td><td>Day.88</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3/30（土）</td><td>Day.89</td><td></td><td>・温かい味噌汁の提供再開</td></tr>
<tr><td>3/31（日）</td><td>Day.90</td><td>▶</td><td>・3病棟2階　応急復旧工事完了（給湯復旧）
・クラウドファンディング：
<u>支援総額支援総額1億9,547,000円でプロジェクト終了</u>（23:00〆）
YouTube投稿 58本（ショート含め75本）
活動報告 147本
応援メッセージ 2,496通（＝支援者数）
・3月中の看護師応援（本院）：実人数71名、のべ稼働日数392日間
・3月中の医師応援（本院）： 実人数13人、のべ稼働日数38日間
---------- 発災～3月31日までの集計 ----------
・人的支援（外部法人 → 本院）：
【医師】実人数 33名、のべ稼働日数 119日
【看護・介護】実人数 151名、のべ稼働日数 802日
・人的支援（外部法人 → グループ内施設）：
<table>
<tr><th></th><th>施設名</th><th>実人数</th><th>のべ稼働日数</th></tr>
<tr><td>董仙会</td><td>恵寿鳩ヶ丘</td><td>63</td><td>330</td></tr>
<tr><td></td><td>和光苑</td><td>17</td><td>65</td></tr>
<tr><td>徳充会</td><td>石川県精育園</td><td>85</td><td>391</td></tr>
<tr><td></td><td>青山彩光苑、穴水ライフサポートセンター</td><td>30</td><td>69</td></tr>
<tr><td></td><td>自立ホームけいじゅ</td><td>4</td><td>29</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>


▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠:ハプニングマーク 📷:写真・画像あり ❄:大雪警報 💧:低温警報 ☂:大雨警報

3/31（日）	Day.90		・グループ内で行った職員用の入浴支援実績 （ほのぼの、５病棟大浴場、本館シャワー、恵寿金沢病院） 【対象】職員・パートナー企業・家族 **稼働日数89日間、のべ11,316名**の職員とその家族が入浴 （※未記載・記録なしの日もあり、集計分のみで予測総数　4月以降も継続） ・記録：　議事録236本、 計 3,286,642文字 ・手術：　363件（全麻244件、局麻115件、帝王切開4件） ・感染：［総検査数］　14,791件 ［陽性患者数］Covid-19：763名、インフルエンザA型：96名 インフルエンザB型：80名、ノロウイルス：9名





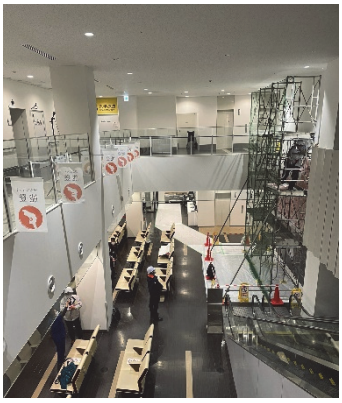

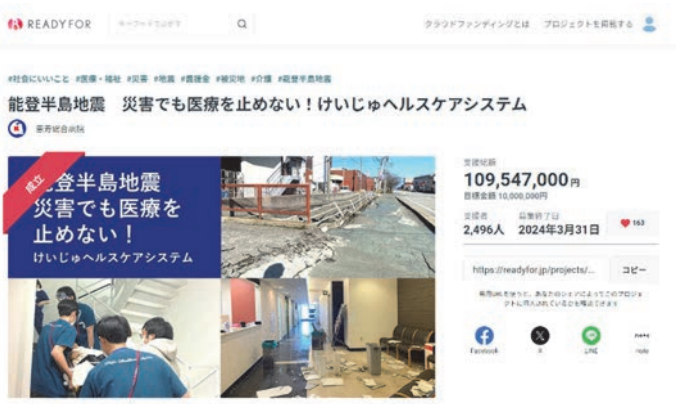



:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　:ハプニングマーク　:写真・画像あり　:大雪警報　:低温警報　:大雨警報



なぎの浦

和光苑・エレガンテなぎの浦・アンジェリィなぎの浦・ふれあいの里

和光苑

1月

1/1（月）	Day.0	⚠	16:20　津波警報が出たため2階へ避難（エレベーター停止）、厨房使用不可、テレビ台にぶつかり1名指負傷（軽傷）、電気○、暖房停止、17:17時点では水圧弱いがまだ水が出る→18:15断水
1/2（火）	Day.1 ☂		恵寿式福祉避難所開設
1/4（木）	Day.3 ☂		和光苑近くで湧水あり、生活雑排確保のためスタッフ水汲みに
1/5（金）	Day.4		暖房使用不可継続、これまでの暖房器具に加え寒さ対策のため日本海綿業から布団届く
1/10（水）	Day.9 ☂		屋外仮設トイレ設置　給水管断裂しており暖房使用不可のまま　低体温で1名搬送
1/11（木）	Day.10		給水車到着するも、加圧給水ポンプに損傷あり　給水メイン管も断裂
1/14（日）	Day.13 ☂		オイルヒーター等使用するも、室温15℃を下回る
1/15（月）	Day.14 ❄		受水槽に蛇口を取り付け、水を汲めるようにした
1/16（火）	Day.15		受水槽に取り付けた蛇口が凍結してしまい使用不可に→タオル＋保温材＋ビニールで対応するも、再度夜間に凍結→カイロも定期的に巻いて対応 寒さ対策にジェットヒーター使用開始
1/19（金）	Day.18		循環型手洗いスタンド『WOTA』到着
1/24（水）	Day.23 ❄		西棟：仮設給水管設置　アシストスーツ使用開始
1/25（木）	Day.24 ❄		西棟：1階職員トイレ系統配管破損していたのでバルブを閉め、 それ以外の西館トイレ使用可能 循環型シャワー『WOTA BOX』設置
1/26（金）	Day.25		西棟：暖房復旧
1/27（土）	Day.26 ☂	⚠ 📷	事務所前廊下天井から大量の水漏れ（天井の給湯用配管からの漏れ）

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　📷:写真・画像あり　❄:大雪警報　:低温警報　☂:大雨警報

1/29（月）	Day.28 ❄		東棟：地盤沈下により屋外排水メイン管が60メートルにわたりほぼ全滅が判明 →復旧させるトイレを限定し、使用人数35人/日分で想定した仮設排水槽ポンプユニットを設置し浄化槽へ圧送作戦に切替
1/30（火）	Day.29 ❄		西棟：一部トイレ使用不可に（給水土間配管破損）

2月

2/1（木）	Day.31 🌡		西棟：給湯復活 東棟：仮設オイルタンク設置　（地下オイルタンク漏洩試験で漏れがあったため） 東棟：暖房復旧
2/7（水）	Day.37		恵寿式福祉避難所閉鎖
2/9（金）	Day.39		西棟：入浴可能に（排水工事はまだ進行中だが、排水可として平行して配管修復） 震災後未入浴者ゼロに
2/10（土）	Day.40		正面玄関の段差に対し、スロープ設置完了し車椅子もスムーズに通行できるように
2/12（月）	Day.42		短時間営業でデイを再開
2/19（月）	Day.49		西棟：排水工事完了
2/22（木）	Day.52		東棟：床下排水管破断のため修復困難→天井に露出で配管を這わせる作戦に切替 食事提供ありの1日デイ再開
2/27（火）	Day.57		市水通水（→2/27で行政からの給水支援終了）

3月

3/1（金）	Day.60 ❄		東棟：入浴可能に
3/6（水）	Day.65		東棟：浄化槽内部破損と浴槽排水の詰まりにより再度入浴不可・トイレ使用不可に →仮設ポンプを設置
3/8（金）	Day.67 ❄		東棟：排水修繕し再度トイレ使用可能に 東棟：ボイラー不具合あり入浴はまだ復活せず　（→交換部品取り寄せ） → 4/3にボイラー修理完了し東棟も入浴可能に

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　:ハプニングマーク　:写真・画像あり　:大雪警報　:低温警報　:大雨警報


1月			
1/1（月）	Day.0		けが人なし、エレベーター停止、2・3階へ避難（アンジェリー居室の利用者も家具の転倒などあり2階へ避難）
1/6（土）	Day.5		空冷チラー故障により本館暖房使用不可に（別館は電気エアコンで使用可なため、移動可能な入所者は可能な限り別館へ移動　残りはありったけのヒーターで対応）
1/12（金）	Day.11		給水車による受水槽への給水（初回）あり別館（新館）へ給水完了 本館は受水槽からの配管に漏れあり給水断念したため暖房も×なまま
1/13（土）	Day.12		別館も受水槽からの配管に漏れが発覚し再度、水使用不可に　本館・別館ともに給水配管損傷→仮設バイパスを設置し給水と暖房の両復旧を目指す作戦に
1/15（月）	Day.14		受水槽に蛇口を取り付け、水を汲めるようにした
1/16（火）	Day.15		室温12℃（→職員の自宅から貸していただいた大型ストーブで寒さ対策） 空冷チラー対処するも、冷温水発生機ポンプ不具合あり暖房復旧ならず ポンプの交換が必要
1/17（水）	Day.16		ようやく室温20℃ちかくに
1/18（木）	Day.17		別館：給水復活しトイレも使用可能に
1/25（木）	Day.24		循環型シャワー『WOTA BOX』設置
1/26（金）	Day.25		『ふれあいの里』訪問入浴車で特養入所者の入浴支援

2月			
2/2（金）	Day.32		『アンジェリィなぎの浦』入所者は本院の5病棟大浴場での入浴開始
2/3（土）	Day.33	⚠	新型コロナクラスター発生　工事関係者が感染すると全施設の工事が一斉に止まるため、エレガンテなぎの浦の修繕工事はコロナが落ち着くまで一旦pending状態に
2/5（月）	Day.35		冷温水発生機のポンプ納品・交換作業実施→　暖房復旧
2/6（火）	Day.36		入浴メインの短時間デイ開始
2/9（金）	Day.39		外調機一部OFFになっていたことが判明したためONに
2/20（火）	Day.50		1階通所スタッフルームエアコン停止
2/27（火）	Day.57		市水通水　新型コロナ解除

3月			
3/1（金）	Day.60		本館は排水も破断あり（本館既存排水ポンプアップ槽までの排水管に損傷大）
3/4（月）	Day.63		震災後未入浴者ゼロに（施設内入浴不可継続のため他施設利用にて達成）


:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　:写真・画像あり　:大雪警報　:低温警報　:大雨警報

3/6（水）	Day.65		ボイラー不具合あり 1階通所スタッフルームエアコン交換により復旧
3/11（月）	Day.70		排水修繕完了し、本館のトイレ一部使用可能に
3/21（木）	Day.80 ❄		七尾市管轄の下水管本管に破断あり　七尾市より下水の使用を控えるよう通達あり、 トイレ・入浴の使用を止める（トイレは簡易トイレ使用）
3/22（金）	Day.81		給水修繕完了
3/25（月）	Day.84		食事提供ありの1日デイ再開
3/28（木）	Day.87		七尾市から控えめであれば下水を使用可能と通達あり→特浴・トイレのみ使用再開
3/29（金）	Day.88		給湯修繕完了　給水・排水・給湯すべて修繕完了したが、七尾市の下水的に特浴以外の 入浴はまだ不可の状態（→和光苑で入浴）

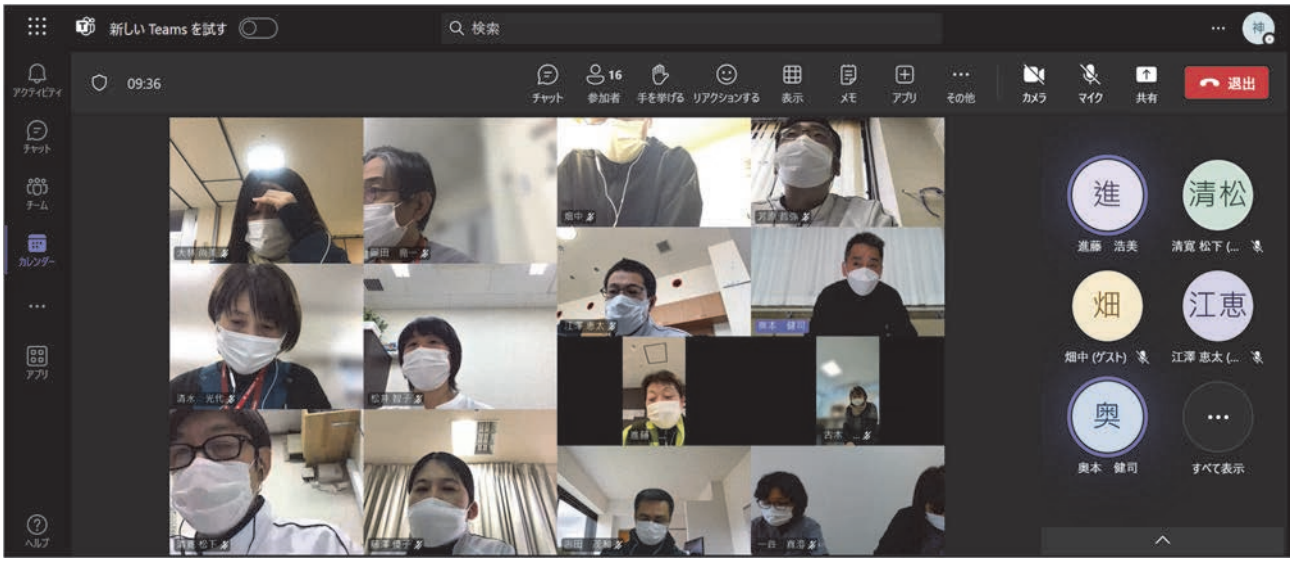





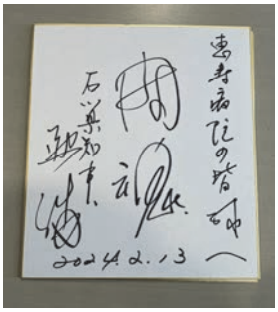



:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　:ハプニングマーク　:写真・画像あり　:大雪警報　:低温警報　:大雨警報

1月			
1/2（火）	Day.1		電気○、断水、施設までの道路に危険な箇所数か所あり
1/25（木）	Day.24		水が復旧しているご家庭の訪問入浴支援を開始

2月			
2/12（月）	Day.42		昼食持参で1日デイ再開（月～土曜）入浴は他施設を利用、トイレは簡易トイレで対応

3月			
3/4（月）	Day.63		食事提供ありの1日デイ
3/7（木）	Day.66		給水管の空圧試験：全体的に損傷激しい
3/11（月）	Day.70		給湯管の空圧試験：漏れ・破断あり
3/12（火）	Day.71		排水管の洗浄＋内視鏡検査：6/7割に何かしらの不具合あり
3/25（月）	Day.84		給水・排水・給湯のいずれの配管も土間配管のため復旧は困難を極める





:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） :ハプニングマーク :写真・画像あり :大雪警報 :低温警報 :大雨警報



田鶴浜

鶴友苑・田鶴浜診療所・けいじゅデリカサプライセンター
エレガンテたつるはま・ワークセンター田鶴浜・もみの木苑

鶴友苑

1月

1/1（月）	Day.0		・16：33　出勤スタッフにケガ無し 入所者ケガ人：2階1名（頭部を壁にぶつけてガーゼ保護）、3階1名（リクライニング毎転倒）、津波の心配もあり、各フロアロビーでかたまって待機 ・3階エレベーター前に本部設置、電波悪、電気○、パソコン×、電話○、水道×、エレベーター停止、キッチンのガス×、配膳車は転倒し使用不可、２階・3階は窓ガラスが割れており暖房＋布団で対応、1階スプリンクラーのブザー鳴り続けるも制御室の扉が歪んで開けられず（→21：28扉を開けブザー停止）、玄関の自動扉開閉不可 ・発災後しばらくは暖房使用できていたが、21時頃 暖房停止（オイル配管破断） 20：12　食堂にベッドを移動し、入所者は全員食堂で休む 日勤帯職員は帰宅が危ないため、明るくなるまで待機 翌日も勤務者は交代で休憩 翌日勤務予定者から数名出勤困難の連絡あり
1/2（火）	Day.1		・オイルヒーター届くも連日寒く、ペットボトルで湯たんぽを作るなどしてなんとか凌いでいる状態
1/5（金）	Day.4		・エレベーター復旧（地震感知による停止ではなく建物に傾きがあることによる動作停止 →現状の傾きに合わせて業者が修繕）
1/12（金）	Day.11		・ロータリークラブからの超大型灯油ヒーターが届く
1/13（土）	Day.12		・給水車到着し受水槽へ10t給水（初回） ・受水槽と建物を繋ぐ配管に損傷あり
1/15（月）	Day.14		・受水槽に蛇口取り付け完了
1/16（火）	Day.15		・非常用発電機が傾いており運転不可 ・建屋内通水OK　浄化槽へ繋がる排水管の一部に断裂判明断裂配管に繋がっていない箇所のトイレ（1階事務所前男女トイレ、患者用トイレ）の復旧を目指す
1/17（水）	Day.16		・該当トイレ使用可能に
1/19（金）	Day.18		・循環型手洗いスタンド『WOTA』設置
1/22（月）	Day.21		・オイル配管修繕完了、冷温水発生機OK　→暖房復旧
1/24（水）	Day.23		・アシストスーツ使用開始

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　:ハプニングマーク　:写真・画像あり　:大雪警報　:低温警報　:大雨警報

1/25（木）	Day.24 ❄		・循環型シャワー『WOTA BOX』設置 ・2階・3階の大きく割れている窓ガラスの緊急補修
1/26（金）	Day.25		・測量結果：前の道路側に傾いている　（建物上方で9cmほど開きあり）
1/29（月）	Day.28		・事務所前まで市水通水したが、施設側バルブから漏水
1/31（水）	Day.30		・給湯復活　施設内通水し、2/1以降行政の給水車による支援不要に

2月

2/2（金）	Day.32		・浴槽の排水が外部の側溝に流れるよう臨時ルート設置して入浴可能に正規の排水ルートも並列して修繕進行中
2/5（月）	Day.35		・排水工事完了
2/6（火）	Day.36	📷	・短時間営業でデイ再開
2/7（水）	Day.37		・震災後未入浴者ゼロに
2/9（金）	Day.39		・鶴友苑と厨房の間の段差を応急修繕　→温冷配膳車が通れるように ・鶴友苑ともみの木苑の間の段差を応急修繕　→もみの木苑から入浴に来られるように
2/22（木）	Day.52		・各所で雨漏り多数　（以降、雨の度にいろいろな場所で雨漏り）
2/25（日）	Day.55		・貯湯槽の損傷箇所特定できず

3月

3/08（金）	Day.67		・給水管：空圧試験
3/19（火）	Day.78	⚠	・復活させたい通所のトイレの土間下での破断が判明 →土間は壊さずに露出配管で外壁に抜き、汚水桝に繋げる作戦に
3/25（月）	Day.84		・オイルタンクに水が混入しておりボイラー異常停止再度入浴不可に ・通所再開に向けてなんとか通所トイレ（…当初は復旧困難と判断していたトイレ）が使えるようにならないか協議し、該当給水配管も露出で繋げる作戦に ・非常用発電機を別場所に移設完了



▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　📷:写真・画像あり　❄:大雪警報　:低温警報　:大雨警報

1月			
1/1（月）	Day.0		利用者けがなし、電気○、水道×、暖房×、建物全体の傾きあり 20:07 エレガンテたつるはまと鶴友苑を繋ぐ2階の通路が破損し床から一階が見えている状況、防火扉動かず閉まらない、廊下に傾きあり
1/2（火）	Day.1		勤務予定者全員出勤。食事は2食＋水分補給で対応
1/15（月）	Day.14		建物自体が傾いており復旧困難　安全な運営のため、全25名の利用者を一次避難として青山彩光苑リハビリテーションセンターに移送したい旨を行政に伝え、行政からOKの返答 利用者が居住できるよう青山リハの緊急復旧を急ぎ、準備でき次第全員退避の方針に
1/16（火）	Day.15		通水テスト（鶴友苑受水槽からの供給）
1/18（木）	Day.17		2階と3階の手洗いのみ使用可能に（トイレはまだ排水状況が不明のため使用不可）
1/19（金）	Day.18	📷	循環型手洗いスタンド『WOTA』設置
1/24（水）	Day.23		暖房の試運転をしたが、水を送り出すモーターの一つの破損判明
1/26（金）	Day.25		測量結果：傾いている（建物上方で12cmほど開きあり）、地盤沈下で排水系全滅
1/27（土）	Day.26		2階・3階暖房復旧
1/28（日）	Day.27		再度暖房停止したが、同日修繕完了し暖房復旧
1/29（月）	Day.28		事業所前まで市水通水しているものの、バルブを開いたところ、鶴友苑・エレガンテたつるはま側のバルブより水漏れあり
1/31（水）	Day.30		全員退避の日程が2/7に決定　施設内市水通水

2月			
2/2（金）	Day.32		入浴可能に
2/5（月）	Day.35		震災後未入浴者ゼロに
2/7（水）	Day.37		青山彩光苑リハビリテーションセンターへ全員退避完了

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠:ハプニングマーク 📷:写真・画像あり ❄:大雪警報 🌡:低温警報 ☂:大雨警報

1月			
1/16（月）	Day.15		・地域へは市水が通水したが、敷地内で配管損傷があり断水継続

2月			
2/8（木）	Day.38		・給水・排水・オイル配管はおそらく山から各ハウスに降りて来ている 斜面が崩れ漏水の形跡があるので配管損傷は確実だが、図面がなく埋設ルート不明
2/9（金）	Day.39		・損傷甚大山から各ハウスへ伸びている各種配管は、図面が無い状態での修復は困難と判断→ 洗濯事業（配送センター）を継続することとし、ワークセンター本体は緊急復旧リストから外すことに恒久復旧は元施工主に依頼予定







:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） :ハプニングマーク :写真・画像あり :大雪警報 :低温警報 :大雨警報

1月			
1/16（月）	Day.15		・地域へは市水が通水したが、敷地内で配管損傷があり断水継続 洗濯業務は日本海綿業を通して朝日ランドリーに委託

2月			
2/1（月）	Day.31		・ランドリーとして施設の使用を再開したいが、JAの賃貸物件のため、恵寿で勝手には工事できないJAに相談したところ、JA側は手一杯のため対応不可、徳充会から大成建設に依頼してほしいとのことで、緊急修繕リスト入り
2/6（火）	Day.36		・プロパンガスのボンベが倒れないように仮固定
2/8（木）	Day.38		・給水管の損傷個所想定できたが、土間配管のためコンクリートの斫りが必要
2/12（月）	Day.42		・短時間での利用者受け入れ再開（委託業者からの洗濯物の仕分けなど）
2/29（木）	Day.49		・プロパンガスのボンベ置き場の改修（囲い＋扉設置）

3月			
3/5（火）	Day.64		・損傷が疑われる給水管修繕するも、引き続き漏水継続ワークセンターも図面がないため修繕難渋　ワークセンター内配管2系統のうち、外回り系統での損傷疑い漏水量は多くはないため、当面は「日中はバルブを開けてトイレも洗濯も使用し、夜間はバルブを閉める」という運用にする
3/8（金）	Day.67		・漏水箇所特定できず　→仮設配管で繋げる作戦に変更したいが、3ヶ所の散水栓をつぶすことになってしまう旨を賃主のJAに相談
3/11（月）	Day.70		・JAから「露出配管が最も合理的なので、そのように進めてください散水栓の3ヶ所はダメになっても良いです」との返事あり、その方向で修繕を進める
3/25（月）	Day.73		・食事提供ありで利用者の1日受け入れ再開

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） :ハプニングマーク :写真・画像あり :大雪警報 :低温警報 :大雨警報

1月			
1/1（月）	Day.0		・停電
1/3（水）	Day.2		・復電
1/6（土）	Day.5	⚠	・余震直後から停電・電話不通　→約3時間後に復電
1/29（月）	Day.28		・事務所前まで市水通水したが、施設側バルブを開いたところメーター止まらず

2月			
2/2（金）	Day.32		・館内配管の修繕進行中
2/5（月）	Day.35		・短時間営業でデイ再開
2/9（金）	Day.39		・損傷が予想される給水管修繕したがメーター止まらずもみの木苑は図面がないため修繕作業難渋外部露出案で計画を立てる
2/19（月）	Day.49		ボイラー本体は問題なし膨張タンクの交換が必要
2/26（月）	Day.56		排水管調査：5ヶ所で破断メイン管付近の2ヶ所を優先して直し、風呂・トイレの排水を目指す

3月			
3/1（金）	Day.60		優先2ヶ所の排水管が直り、職員トイレ＋利用者トイレが使用可能に （洗面所は一部使用不可のまま）
3/6（水）	Day.65		給水・排水OK
3/8（金）	Day.67		浴槽の地震で壊れたタイル修繕完了
3/15（金）	Day.74		お風呂修理完了
3/22（金）	Day.81		洗濯機置き場への給水もOK
3/25（月）	Day.84		食事提供ありの1日デイ再開

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　:写真・画像あり　:大雪警報　:低温警報　:大雨警報

1月			
1/14（月）	Day.13		・給水車により受水槽へ給水（14t）…東京の企業よりご支援 ・給湯弁の漏れがあり、給湯停止　トイレ・手洗いは給排水OK
1/16（水）	Day.15		・排水系：浄化槽回り破損有り
1/23（火）	Day.22		・漏水あり（給水したが水位が上がらず）
1/26（金）	Day.25		・散水栓が漏洩箇所と分かり、修繕完了
1/27（土）	Day.26		・トイレ使用開始し問題なし
1/29（月）	Day.28		・市水通水（飲水可） ・給湯・排水OKになりすべてOKに

2月			
2/17（土）	Day.47		・デリカ再稼働





:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　:ハプニングマーク　:写真・画像あり　:大雪警報　:低温警報　:大雨警報

04 中能登

ほのぼの・恵寿みおや

ほのぼの

1月

1/1（月）	Day.0	📷	利用者・勤務スタッフ全員無事、電気○、パソコン・テレビなど落下状態 16:30 洗濯室天井から水漏れ止まらず（洗濯室の冷温水発生機配管が破損） →暖房×→19:16 破損した冷温水発生機配管のみを切り離し、水漏れ止まると同時に洗濯室以外の暖房復旧
1/2（火）	Day.1 ☂		職員全員の安否確認OK 『恵寿みおや』利用者を『ほのぼの』へ合流し一本化 朝方、市水が通水し水道復活（生活用水にのみ使用可）昼から終日計画断水
1/3（水）	Day.2 ☂		かろうじて水道は使えている状態
1/7（日）	Day.6 ❄		水質調査：飲水可能な水に
1/8（月）	Day.7 ❄		停電するも同日復電
1/9（火）	Day.8		排水・給湯OK　中能登町から節水の呼びかけがあったが、 町にも確認し浴槽使用許可を受ける 和光苑・鶴友苑へスタッフの応援派遣開始
1/16（火）	Day.15 🌡		短時間営業でデイ再開
1/29（月）	Day.28 ❄		グループ内他施設利用者への入浴支援開始 （和光苑・鶴友苑・もみの木苑・ふれあいの里・エレガンテなぎの浦）

2月

2/1（木）	Day.31 🌡		デイ：個別機能訓練加算も追加
2/8（木）	Day.38		新型コロナ感染拡大傾向　2/13まで入所受け入れ一時中止
2/19（月）	Day.42		食事提供ありの1日デイ再開

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠:ハプニングマーク 📷:写真・画像あり ❄:大雪警報 🌡:低温警報 ☂:大雨警報

05 金沢

恵寿金沢病院

恵寿金沢病院

1月			
1/1（月）	Day.0	⚠	厨房ボイラー停止、エレベーター停止、防火扉閉鎖 19:22 けいじゅ金沢訪問看護ステーション：スタッフ・利用者安否確認OK
1/2（火）	Day.1		厨房復旧
1/5（金）	Day.4		全国各地から支援物資が届く　交通事情が悪く、七尾まで運べない場合は金沢で受取り、金沢職員が七尾に持ってくることに
1/15（月）	Day.14		10:36　本部より依頼　物流に不安な部分があり、資財課ではアスクル等のネット注文自体が受け付け不可　必要な物資も多いため、資財課より金沢着で注文をし、配送を依頼
1/17（水）	Day.16		恵寿金沢→本院へ毎日1名ずつ応援





▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠:ハプニングマーク 📷:写真・画像あり ❄:大雪警報 🌡:低温警報 ☂:大雨警報



穴水

恵寿鳩ヶ丘・石川県精育園・青山彩光苑穴水ライフサポートセンター
自立ホームけいじゅ

穴水地区：共通の話題

1月			
1/1（月）	Day.0		各所崖崩れで通行不可な道路多数
1/2（火）	Day.1		トラック10時間かけても穴水にたどり着けず　以降はシダックスさんが三重県の工場で作ったものを頑張って運んでくれている　1月中（←？）は董仙会・徳充会のスタッフも物資搬送を担当してくれていた 19:58 吉田部門長、岡田事務長、物資を積んで穴水到着、3施設へ
1/3（水）	Day.2		穴水便出発（デリカの食料＋軽油、水、ディスポ食器、その他食糧支援） 13:41出発 →22：27 鳩ヶ丘着　９時間弱かけて穴水3施設へ 穴水手前から輪島三井地区一帯：すべての電波状況悪く情報交換極めて困難 固定電話、セルラー携帯端末、ネット回線、全て通信不可
1/4（木）	Day.3	⚠	新たな土砂崩れと倒木で通行止め道路追加（此木～輪島方面）
1/10（水）	Day.9		道路状況は悪いまま（渋滞継続） （…12時に本院出発したMCヘルスケア、19:30に穴水着）
1/11（木）	Day.10		穴水の避難所でコロナ増加傾向
1/15（月）	Day.14	⚠	新たな土砂崩れ発生で通行不可道路追加（輪島警察署穴水庁舎～中居口） →同日夜通行止め解除
1/16（火）	Day.15	⚠	避難所のコロナ拡大が深刻化
1/21（日）	Day.20		22～23時計画停電　予定より復旧に時間かかり23:45復電

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠:ハプニングマーク :写真・画像あり :大雪警報 :低温警報 :大雨警報

1月			
1/1（月）	Day.0	⚠	電気×（非常用発電機作動）、配管破断により天井から大量の水漏れ、職員1名負傷（介護サーバーが足の上に落ちて受傷）、食堂照明一部落下、エレベーター停止、ガラス割れて飛散、ドア開閉不具合あり
1/2（火）	Day.1		停電継続中　施設内に残っている非常用発電機用の軽油は昼～夕方で尽きる見込み 董仙会からの物資隊（吉田部門長、岡田事務長が軽油・食料を含む物資を積んで出発）もなかなか穴水へ辿り着けず　14:30時点で非常用発電機用の軽油残量わずかで夕方には電源ダウンする見込み　自衛隊にも救援依頼するが、17:15時点で自衛隊ヘリが飛べずに断念との連絡あり　19:58物資隊到着　20:40に復電するも、再度停電になり23時再度復電
1/3（水）	Day.2		（0時時点）1/1発災後から25名の勤務者が働き続けている状況 →朝方、出勤できた7名と交代して7名は退勤　残り18名は勤務継続　子供同伴で職場復帰してくれる職員も　施設前の渋滞でガス欠になった家族を受け入れ
1/4（木）	Day.3		エレベーター復旧
1/6（土）	Day.5		敷地内に市民の糞尿問題勃発（…周辺道路の渋滞に巻き込まれた人達が勝手に敷地内で排便・排尿していってしまう）→穴水町に連絡し、屋外仮設トイレ設置を依頼 朝方の余震でエレベーター停止　同日夜エレベーター復旧　以降余震の度にエレベーター停止する（計6回）
1/7（日）	Day.6		《現状》 職員全員安否確認済み　現在出勤不可能16名（看護4名、介護8名、その他職種4名（うち、足の指の骨折1名））道が危険なため、暗い時間の通行は避け、1度出勤したら鳩ヶ丘で1泊以上し、明るい時間に降りるようにしています　1階リハ室を職員家族用に開放しており、水漏れがあった箇所を除き、休めるスペースの区分けを進めている　現在3家族利用中　その他帰宅困難で連日鳩ヶ丘で宿泊している職員が3名
1/8（月）	Day.7		鳩ヶ丘に避難している職員のご家族（高校生）も除雪をお手伝い
1/9（火）	Day.8		穴水地区 3施設合同MTG
1/11（木）	Day.10	📷	加圧ポンプの再起動直後に天井から大量の漏水　先日修繕したばかりのメイン管に余震で亀裂が入った　毎日職員2人以上で受水タンクの残水量を確認、町災害対策本部に報告している（→次回給水量は水道局が判断（最大10t/日）））
1/12（金）	Day.11		一部トイレ・手洗いが使用可能に
1/13（土）	Day.12		使用可能にしていたトイレの排管に詰まり発生　地盤沈下により浄化槽への配管破断 トイレは再度全面使用不可に
1/15（月）	Day.14		受水槽に蛇口の取付完了（→夜間凍結してしまったので、タオルやビニールに加え、カイロも巻き凍結防止に努める）
1/17（水）	Day.16		ノロ感染拡大：恵寿総合病院から伊達岡Dr.、谷田部ICN鳩ヶ丘へ 職員1名点滴加療に　翌日は恵寿へ来てくれていた応援救急医も鳩ヶ丘へ
1/18（木）	Day.17		一部トイレ使用可能に　鳩ヶ丘受水槽から穴水ライフに仮設給水配管設置 受水槽の減水警報アラームが鳴り、受水槽残量減により加圧ポンプも停止 …穴水ライフも仮設配管を通じて鳩ヶ丘の受水槽の水を使用しており、需要増大 （町に穴水ライフでも鳩ヶ丘受水槽内の水を使用していることを伝え、1/21～給水量増やしてもらうことに（最大15t/日程））

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　📷:写真・画像あり　❄:大雪警報　🌡:低温警報　☂:大雨警報

1/27（土）	Day.26		排水管の修繕工事難渋するも一部を除いてトイレ使用可能に
1/28（日）	Day.27		循環型手洗いスタンド『WOTA 』設置
1/30（火）	Day.29		給湯管：破断部位多数 トイレ（正面玄関前～厨房手前）逆流し、急遽使用中止
1/31（水）	Day.30		発災後初めて門前皆月の職員が出勤可に （道路状況が危ないため、3名一緒に出勤・退勤という形に）

2月

2/2（金）	Day.32		穴水町役場から電話：「穴水ライフの水道水は新しい送水管（空港送水管）経由だが、鳩ヶ丘と精育園は旧管（精育園送水管）由来　旧管の修復は目処がたたず（当面は崖崩れのため水道局の工事不可）、直るまで給水車を送り続けるのは難しいかも？」という旨の連絡あり
2/3（土）	Day.33	📷	排水の再工事が終わり、トイレ及び手洗いが一部を除き改めて使用可能に 応援部隊の皆さんと一緒に節分イベント
2/6（火）	Day.36	📷	給湯管修繕完了
2/7（水）	Day.37		キャンピングカー到着（1ヶ月レンタル）職員の宿泊所として使用 【穴水町と給水について協議】 給水支援継続が難しいのであれば、鳩ヶ丘も新管（空港送水管）から引き込みたいと伝えるも、手が回らないため不可の返答　董仙会が空港送水管から水を受けている穴水ライフから鳩ヶ丘へバイパスを作ることは許可する、との返事 （※精育園は道路を挟んでいるので同様の作戦は無理。精育園は入所者がいる限り行政の給水支援が必要な旨をお伝え）→穴水ライフから鳩ヶ丘までの100mを仮設バイパスで繋ぐ計画を立てる　穴水ライフ内の水圧が減らないようバイパス管の太さと減圧弁を調整する必要あり
2/10（土）	Day.40	📷	隣の穴水ライフサポートから仮設給水バイパス設置完了
2/11（日）	Day.41		まだ施設内で入浴不可状態　→『ふれあいの里』の訪問入浴車で地震後40日ぶりの入浴支援開始　以降施設内で入浴ができるまでは、訪問入浴車と穴水ライフのお風呂使用
2/14（水）	Day.44		穴水ライフからの水量が少ないため、減圧弁設定変更し解決 ボイラー2基ともに異音発生（部品交換と洗浄が必要）
2/23（金）	Day.53		震災後未入浴者ゼロに
2/26（月）	Day.56		入浴可能に（ボイラーはまだ部品交換が必要な状態ではあるが、入浴可能）
2/27（火）	Day.57		鳩ヶ丘・精育園前の道路が対面通行可能に
2/28（水）	Day.58		個浴槽使用開始　特浴は穴水ライフを借りる

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠:ハプニングマーク 📷:写真・画像あり ❄:大雪警報 :低温警報 ☂:大雨警報

3月			
3/5（火）	Day.64		キャンピングカー 最終日
3/21（木）	Day.80		温水ポンプ（昇温用ポンプ）異常停止により、再度入浴不可に （部品納品までの最短でも3/26迄入浴不可）
3/22（金）	Day.81		コロナ感染が落ち着き、短時間デイ開始（午前＋昼食を食べて帰宅の「半日＋α」の形） 震災後、奥能登地域で初のリハ・入浴・食事付きデイケア再開（4月～1日デイ）
3/26（火）	Day.85		温水ポンプ（昇温用ポンプ）修理完了し再度入浴可能に









:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） :ハプニングマーク :写真・画像あり :大雪警報 :低温警報 :大雨警報

1月			
1/1（月）	Day.0		16:13 停電、18:42非常用発電機で電気のみ可、水道×、防火扉閉鎖 18:42 あてのき、いぬわし利用者は体育館または娯楽室に非難、くろゆりは棟内娯楽室に避難　怪我人無　利用者113名、職員19名、シダックス職員2名 21:11 県障害保健福祉課にやっと連絡がとれ、利用者・職員の状況、建物被害状況報告　利用者へは非常食提供し、布団を避難場所に運んで利用者就寝
1/2（火）	Day.1		勤務予定の職員出勤不可　昨日から勤務の19名でそのまま対応続行 19:58 吉田部門長、岡田事務長、物資を積んで穴水到着、3施設へ 県営施設のため、施設復旧は石川県が行う 徳充会では手出しできないため、物資支援が主になる 20:43 復電するが暖房は使用不可のまま　利用者は体育館に避難　暖房復旧はしておらず、冷え込みが強いため、段ボールを体育館床に敷き詰め、毛布も搬入 利用者1名が経口摂取不良と低体温で搬送　穴水病院で一晩過ごす
1/4（木）	Day.3		1/2と同一利用者が再度低体温と意識レベル低下恵寿総合病院へ搬送（DMAT搬送）（3/2逝去）
1/9（火）	Day.8		穴水地区 3施設合同MTG
1/12（金）	Day.11		県の設備点検の職員来園　貯水槽・浄化槽は大きく損傷しており、館内の配管もおそらく損傷　支援で届いた水により飲水・食事はできているが、生活用水は不十分で、スタッフが雪水を溶かしたり、井戸水汲んで掃除をしている
1/14（日）	Day.13		行政間で連絡ミスあり、来るはずの給水支援が本日届かず　県職員からの電話は前任者との引継ぎがないようで毎日同じ話を繰り返し説明しなければならない　理事長が県に連絡　建物の損壊は他施設の比べものにならないレベル　現状の建物の状態で利用者を預かり続けることは危険、別の施設へ避難が必要な旨を県に訴える
1/15（月）	Day.14	📷	貯水タンク［1t×2個］設置 ＋ 給水車到着 居住棟はエアコンが復旧しているが施設損壊激しく、廊下は野ざらし状態 入所者110名、スタッフ80名
1/16（火）	Day.15		石川県から連絡：**利用者全員、他地域への避難の方針**で決定 手配を開始すると連絡あり
1/19（金）	Day.18		石川県から連絡：（利用者の避難場所について） 県内の大型福祉施設はほぼ先取りされてしまった、引き続き探しますと連絡あり
1/22（月）	Day.21	⚠	コロナクラスター発生
1/28（日）	Day.27		循環式手洗いスタンド『WOTA』設置（Teamsよりそのまま転載：設置後1番で28日ぶりに石鹸と水で手を洗わせていただき、感謝の気持ちで一杯です。他職員も「わーうれしい」等と職員一同感激し、早速試しています。今日から大活躍です。） 入所者のご家族（＋職人5名　from滋賀県）が入浴設備（簡易シャワー２基・浴槽付き1基）を設置　ガス給湯でガスファンヒーターも設置　洗濯機も2台設置 （排水は雨水が流れる排水溝へ）

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠ :ハプニングマーク 📷 :写真・画像あり ❄ :大雪警報 :低温警報 :大雨警報

2月			
2/1（木）	Day.31		石川県立錦城学園へ3名転籍　以降、県内外の他施設へ順々に避難 ラップポントイレ届く（利用者がボタンで遊んでしまうので職員用として使用）
2/2（金）	Day.32		職員のお知り合いが洗髪ボランティアに （利用者・職員22名ほどが年末以来ぶりに洗髪してもらえた）
2/7（水）	Day.37		東京の社会医療法人支援：キャンピングカー到着
2/20（火）	Day.50		石川県から施設の応急復旧工事に向けての案が届くも、重度知的障害者の方々を預かる施設としては受け入れ難いレベルでの復旧案であることを指摘 →同日中に県から撤回・作り直します、との返事あり
2/24（土）	Day.54		ボランティアが新しい給湯機を設置
2/29（木）	Day.59		工期は未定だが、復旧工事は行うとのこと

3月			
3/2（土）	Day.61		1/4に低体温と意識レベル低下で恵寿本院へ搬送になった男性逝去
3/29（金）	Day.88		入所者残り3名







:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　:ハプニングマーク　:写真・画像あり　:大雪警報　:低温警報　:大雨警報

1月

1/1（月）	Day.0	⚠	全員無事　利用者には夕飯は非常食提供 電気×、暖房×、エレベーター停止 23:00 水は濁っているがまだ出ている
1/2（火）	Day.1		道が寸断されており、昨日の職員がそのまま対応 10:41 利用者44名、ショート1名　職員はシダックス1警備1看護師1介護7名 19:14 2名が出勤でき、帰れる職員は帰宅し、看護師1名、介護５名で対応中 食事は昼を抜かし提供　翌日も昼食を抜かして提供しても備蓄が終了してしまう見通し 飲料水もほとんどない状態 19:14 復電→暖房も使用可能に 19:58 吉田部門長、岡田事務長、物資を積んで穴水到着
1/3（水）	Day.2		職員3名出勤でき、元旦から勤務続けていた方も交代
1/8（月）	Day.7		ゴミ回収車到着 （次の回収日は未定、自衛隊にも回収の要望を出している）
1/9（火）	Day.8		穴水地区　3施設合同MTG：穴水ライフはマンパワー不足でこれまで2.5食/日の提供 →マンパワー不足はすぐには解消できないが、鳩ヶ丘と精育園から栄養補助食品を渡し 2.8食/日にup
1/14（日）	Day.13		正面自動扉修理完了
1/15（月）	Day.14		給水は直結式（＝受水槽がない）のため、市水がこないと排水も確かめられない状態
1/18（木）	Day.17		鳩ヶ丘受水槽から穴水ライフを繋ぐ臨時の仮設給水管を設置し、施設内で手洗い可能に 排水状況は未確認だが手洗いくらいなら排水OKとした（感染蔓延防止のため）
1/19（金）	Day.18		エレベーターは2基とも停止したままだったが、1基復旧　もう1基はカゴごと変形があり手配中
1/28（日）	Day.27		循環型手洗いスタンド『WOTA』設置
1/30（火）	Day.29		市水通水（by 空港送水管 経由）
1/31（水）	Day.30		排水の様子みながら１階トイレから使用開始　給湯配管損傷（20ヶ所程）のため施設内 入浴は不可→白山市社会福祉協議会から訪問入浴車を借り利用者の入浴支援開始

2月

2/7（水）	Day.37		震災後未入浴者ゼロに
2/13（火）	Day.43		施設内入浴可能に

3月

3/22（金）	Day.81		道路状況は悪いが、送迎ありで短時間営業のデイ再開

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠:ハプニングマーク :写真・画像あり :大雪警報 :低温警報 :大雨警報

自立ホームけいじゅ（グループホームふきのとう棟/銀河棟）


1月			
1/1（月）	Day.0		利用者・職員に怪我なし　地域から避難者多数、 地域交流ホーム及び食堂を使用中　電気○、電話回線弱
1/2（火）	Day.1		断水継続、電気OK、暖房OK、建物の大きな被害はなし 8:36 避難者最大100名いたが、夜明けから徐々に減 避難者が多かったため備蓄食品・コンビニからの差し入れ等の食品枯渇 20:35 食料尽きる　保健センターで配布しているとのことだったが、 センターでも配布できる物が何もなく、何ももらえず
1/30（火）	Day.29		市水は通水したが、2棟ともで漏水あり

2月			
2/1（木）	Day.31		仮設配管を設置し、給水OK、施設内通水 給湯器全5台のうち3台が使用不可だが、各棟1台ずつ使用可能なものがあり、 給湯問題ないことを確認し2/2で応急修繕完了







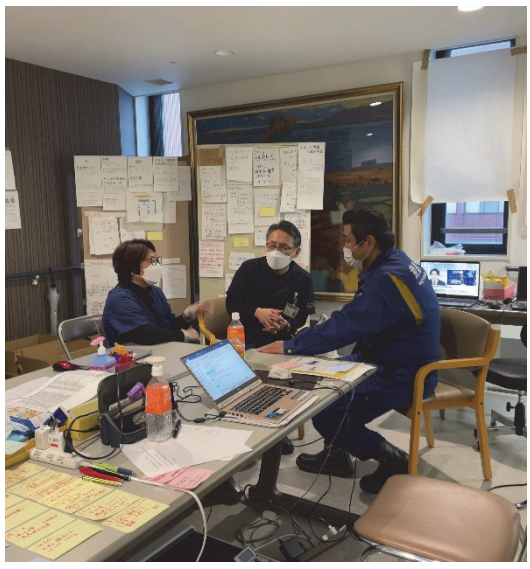

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　:ハプニングマーク　:写真・画像あり　:大雪警報　:低温警報　:大雨警報

07 青山

青山彩光苑

青山彩光苑

1月

1/1（月）	Day.0		17:43 利用者は全員無事、直津町の住民避難あり（17名程） 電気OK、暖房もエアコンのため使用可能、水道×、外線電話×、渡り廊下崩落、 駐車場崩落、水漏れあり
1/2（火）	Day.1 ☂		エレベーター停止し利用者の閉じ込めがあったが同日救出
1/4（木）	Day.3 ☂		電話回線復旧・FAX復旧、エレベーター1号基復旧
1/7（日）	Day.6		環境課に連絡するも、おむつなどの衛生ごみは適宜回収可だが燃えるゴミは回収不可
1/10（水）	Day.9 ☂	📷	屋外仮設トイレ5台設置
1/15（月）	Day.14 ❄		受水槽への給水開始 七尾市から可能な限りで燃えるごみの回収も再開していくと連絡あり
1/17（水）	Day.16		浄化槽：浄化槽周りが30-40cm地盤沈下しており、浄化槽への流入放流管破断状態 83人槽（ライフ西館）は漏水あり使用不可、117人槽（ライフ東館）は使用可 →117人槽に繋がる配管を修繕、槽の前にもう1槽設置し、そこからポンプで117人槽浄化槽にくみ上げる作戦に　西館系統を東館へ盛り替える
1/19（金）	Day.18	📷	循環型手洗いスタンド『WOTA』設置
1/24（水）	Day.23 ❄		受水槽に損傷はないが、受水槽～高架水槽への埋設引き込み管が高架水槽付近で抜管、高架水槽自体も基礎から傾きあり セェレーナへは別系統で繋がっているため給水経路が生きている状態 →［作戦］ **❶リハ棟へ**　：セェレーナ系統にリハの給水経路を仮接続し分岐で延ばす（受水槽からセェレーナへ、そこからリハへ） **❷ライフ棟へ**：受水槽に新規の加圧ポンプ設置し（既存揚水ポンプは切離）、西・東館へ繋ぐ（ポンプ電源は既存揚水ポンプ（3kW）分から電気容量アップして対応する必要あり ポンプの納期は2/19）
1/26（金）	Day.25	⚠	7:40 青山彩光苑全館停電（ライフ棟、リハ棟、セェレーナ）→ 8:23 ライフ棟のみ復旧 ［電気の流れ：ライフ→リハビリ→セェレーナ］のうち、ライフとリハビリを繋ぐ送電線の幹線が断裂しており、リハ棟・セェレーナは停電継続、暖房も× 18:40 北電工の復旧作業完了し、リハ棟・セェレーナ共に復電 鶴友苑（＝暖房復旧済み）にあったロータリークラブからの超大型ヒーターを彩光苑へ

▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠:ハプニングマーク 📷:写真・画像あり ❄:大雪警報 🌡:低温警報 ☂:大雨警報

2月

2/1（木）	Day.31		セェレーナ系統にリハの給水経路を接続完了
2/6（火）	Day.36	⚠	天井から水漏れ（3階リハ棟の居室、デイルーム）あり　リハ棟は『エレガンテたつるはま』からの避難組の受け入れ準備完了（ナースコール、電話転送OK）
2/7（水）	Day.37		『エレガンテたつるはま』入所者がリハビリテーションセンター居住エリアへ避難完了 急危険度判定調査（by大成建設構造設計）：東西の渡り廊下は危険
2/8（木）	Day.38		リハ棟給水：セェレーナ系統に給水を仮接続したが、リハ棟内での給水管損傷が激しい ほぼ埋設管なので損傷個所不明で復旧困難 水を使用したいエリアを選定し、その場所へ露出で仮設配管を繋げる作戦に
2/9（金）	Day.39		地下タンク検査結果：リハビリ棟のオイルタンクOK ライフ東西館の各オイルタンクは両方とも使用不可　→地上に仮設タンクを置く必要あり
2/10（土）	Day.40		市水通水し、行政の給水車支援が不要に
2/15（木）	Day.45		ハ棟居住エリアの排水工事完了
2/16（金）	Day.46		リハ棟居住エリアの給水工事完了　トイレ一部使用可能に（5ヶ所中2ヶ所使用可） ライフ東・西館の配管調査：目視でも被害が大きいが、特に東館の被害は甚大 （入り口側の排水メイン管ほぼ全滅）で応急復旧不可　→安藤ハザマで恒久復旧を
2/17（土）	Day.47		リハ棟居住エリアの給湯工事完了
2/19（月）	Day.49	⚠	オイル配管に損傷ありボイラー停止　→リハ棟・セェレーナの給湯停止
2/21（水）	Day.51		リハ棟Dルームエアコン停止（室外機に霜？異音発生）
2/26（月）	Day.56		安藤ハザマと恒久復旧に向け、大成建設から引継ぎ会議 ライフ西館排水工事が完了（※建物内通水できていないので汲んだ水で流す） オイル配管工事完了　→リハ棟とセェレーナの給湯復活（＝リハ棟は応急復旧完了）
2/28（水）	Day.58		ライフ西館：新規加圧給水ポンプ設置完了　西館試運転
2/29（木）	Day.59		ライフ西館：給水・排水可に　トイレも使える状態に

3月

3/5（火）	Day.64		ライフ西館：給湯配管修繕完了するも、ボイラー水面計×で部品を手配
3/21（木）	Day.80		ライフ西館：ボイラーの部品手に入り、交換・配管作業完了により給湯復活　→施設内入浴可能に（＝ライフ西館：応急復旧完了　東館は応急復旧困難のため給排水・給湯不可のまま）今後はリハ棟のエレたつ組もライフ西館で入浴する

:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も）　⚠:ハプニングマーク　:写真・画像あり　:大雪警報　:低温警報　:大雨警報

08 七尾看護専門学校

七尾看護専門学校

七尾看護専門学校

1月			
1/15（月）	Day.14 ❄		貯水槽破損あり修繕開始、建物自体に危険なし
1/16（火）	Day.15 🌡		給水系：復旧済み
1/17（水）	Day.16		6tの給水を受け、通水試験　トイレ・手洗い可能に
1/25（木）	Day.24 ❄		ボイラーOK、暖房OK →卒業式・入学式がひらけるように（看護学校は被害少なかったので復旧早かった）



▶:関連YouTubeあり（投稿は別日の場合も） ⚠:ハプニングマーク 📷:写真・画像あり ❄:大雪警報 🌡:低温警報 ☂:大雨警報